

**INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SÃO PAULO**

PROCESSO

**23441.001363.2017-25**



Data: 05/12/2017

Câmpus: VTP

Interessado: Jhessica Nascimento Bussolotti Teixeira

Origem: CDI-VTP

Destino: DRG/VTP

Assunto: Solicitação de inclusão de projetos e alterações em ordem de  
prioridade

Em 05 de Dezembro de 2017.

Aos Conselheiros do CONCAM

**Assunto:** Solicitações de inclusão de projetos e alterações em ordem de prioridade na execução de projetos.

1. Considerando imprevistos decorrentes de várias ordens e magnitudes, foram submetidas a esta Diretoria algumas solicitações de inclusão de projetos de aquisição e alteração na ordem de prioridade na execução de projetos já encaminhados.
2. Tratam-se de demandas advindas da Coordenadoria de Almoxarifado, Patrimônio e Manutenção, Coordenadoria do Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Coordenadoria da Biblioteca, conforme documentos em anexo.
3. Venho, por meio deste, encaminhar as seguintes solicitações:
  - a) realização emergencial de manutenção das telhas danificadas da quadra poliesportiva no valor total de R\$ 7.556,00;
  - b) realização emergencial de instalação de redes de proteção na quadra poliesportiva, visando a proteção da estrutura de iluminação e conseqüentemente aos usuários da mesma no valor de R\$ 8.298,12;
  - c) aquisição de lousas de vidro para substituição de quadros brancos que estão em péssimas condições de utilização no valor total de R\$ 8.240,00;
  - d) alteração da ordem de prioridade na aquisição de bibliocantos e estantes devido aquisição de livros no valor de R\$ 12.997,00.
4. Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos e reitero votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Prof. Dr. Marcos Amorielle Furini  
Diretor-Geral  
IFSP - Câmpus Votuporanga

Marcos Amorielle Furini  
Diretor Geral  
RG:33.533.822-7  
IFSP / VTP

À Diretoria Adjunta de administração – DAA-VTP

**Assunto:** Envio de processo contendo demanda de aquisição/contratação do setor CAP-VTP  
Recuperação da vedação da quadra com telhas

Sirvo-me do presente para encaminhar processo com demanda de aquisição/contratação, conforme características definidas abaixo:

1. Objeto: O objeto deste é a contratação de empresa especializada para instalar, recuperar e vedar as telhas translúcidas onduladas da quadra do IFSP – câmpus Votuporanga que foram danificadas e arrancadas por intempéries climáticas.
2. Objetivo: Adquirir materiais e serviços necessários para recuperação do fechamento superior dos fundos e frontal, considerando que o Almoxarifado do câmpus Votuporanga não possui o respectivo material e também não possui mão de obra especializada para executar o serviço.
3. Justificativa:

Considerando:

- A quadra como espaço educativo para as aulas práticas de Educação Física do ensino Médio Integrado;
- A quadra como espaço educativo e de lazer para o desenvolvimento de projetos esportivos e de lutas;
- A quadra como espaço de lazer para a prática de atividades esportivas que atendam o público em geral;
- O projeto (Processo 23441.0005000.2017-12) que objetiva a instalação de redes de proteção nos arredores e na cobertura da quadra, bem como o projeto (Processo 23441.001296.2017-49) que visa à manutenção do sistema de iluminação e a proteção dos praticantes contra acidentes e intempéries climáticas;
- E por fim, considerando a Lei n. 8.666/93 que dispensa a licitação de contratação de serviço e manutenção em casos de emergência quando caracterizada urgência de atendimento que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas ou de bens públicos.

A aquisição desse serviço se faz necessário para evitar danos patrimoniais, bem como zelar pela integridade física dos praticantes de atividades esportivas e dos espectadores, evitar que as bolas utilizadas nas atividades esportivas sejam lançadas para fora da quadra e evitar que a ação do vento provoque uma sobrepressão no telhado e cause danos maiores no restante da cobertura. É importante salientar que algumas telhas da cobertura já estão se desprendendo da estrutura metálica.

As especificações visam atender as necessidades, bem como ao padrão de mercado, garantindo o mínimo de qualidade e segurança aos seus usuários, uma vez que as telhas proporcionam segurança aos praticantes e espectadores que fazem o uso da quadra poliesportiva.

Justifica-se a licitação de “menor preço por lote” para evitar que duas empresas distintas prestem o mesmo serviço, o que poderia onerar a Administração, assim como garantir que os materiais fornecidos tenham a mesma qualidade, visando à proteção das pessoas que utilizam a quadra poliesportiva.

4. Descrição completa do(s) serviço(s) / material(s) / equipamento(s):

As telhas serão instaladas da seguinte forma:



- 10 telhas translúcidas de aproximadamente de 6 metros na face superior dos fundos;
- 2 telhas translúcidas de aproximadamente de 6 metros na face superior frontal.
- Serão utilizados parafusos próprios para sua fixação, a quantia só poderá ser determinada no momento da execução por se tratar de uma reforma, será necessário analisar o local que o parafuso poderá ser fixado, devido aos furos já existentes.

Observação: A rede horizontal deve ser instalada de maneira que se possa ter acesso ao sistema de iluminação para fazer manutenção dos projetores, as redes verticais devem ser instaladas de forma que possa dar a opção de liberar a quadra em caso de necessidade. Sugere-se que seja feito um sistema de recolhimento (estilo cortina) em todas as peças. A instalação das redes de proteção no entorno da quadra é uma medida cautelar e objetiva evitar que as telhas sejam danificadas e que o sistema de iluminação seja atingido assim como consta no projeto (Processo 23441.0005000.2017-12). Vale ressaltar, que seria






ideal dar prioridade aos três projetos (manutenção do sistema de iluminação, instalação das redes de proteção e instalação das telhas translúcidas) de forma concomitante, uma vez que tais serviços são essenciais para proteção e segurança de uso da quadra poliesportiva, bem como preservação do bem público. Por isso, sugere-se que se faça antes da instalação das redes, a manutenção e a redistribuição dos projetores como consta no projeto (Processo 23441.001296.2017-49) que especifica detalhadamente como deve ser o sistema de iluminação para prevenir acidentes que possam vir a ocorrer com as pessoas que utilizam a quadra poliesportiva.

Segue foto ilustrativa do local para a instalação.

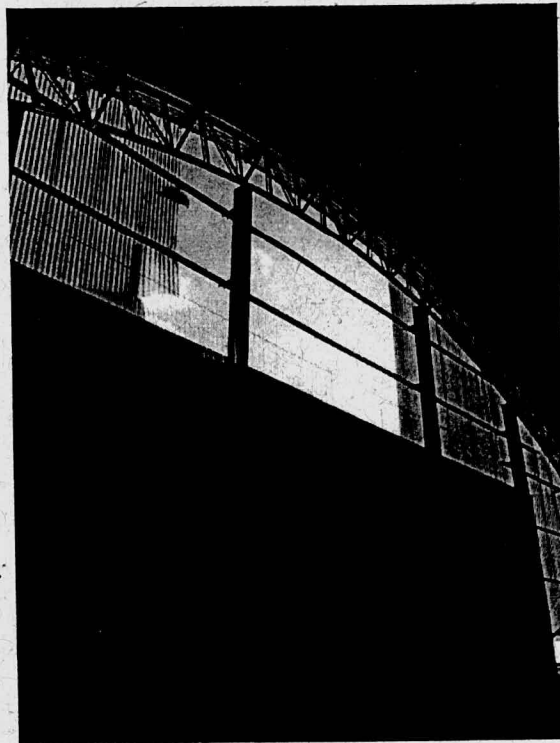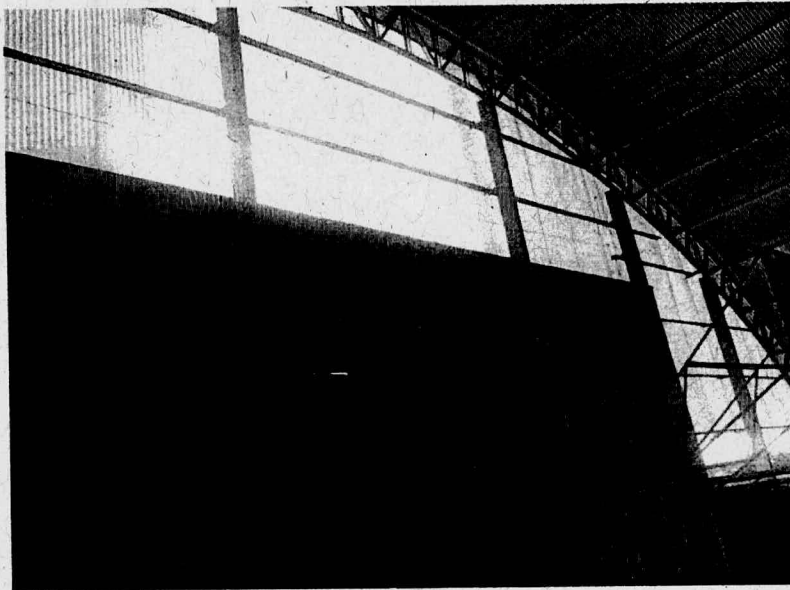

A handwritten signature or mark, consisting of a stylized, cursive-like shape followed by a horizontal line.

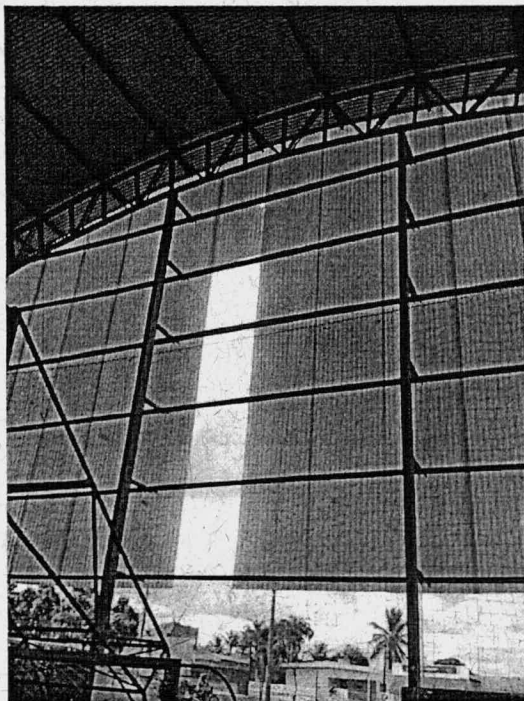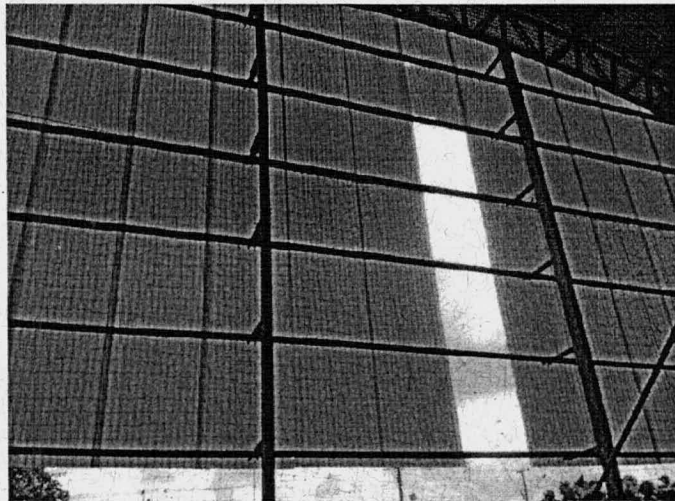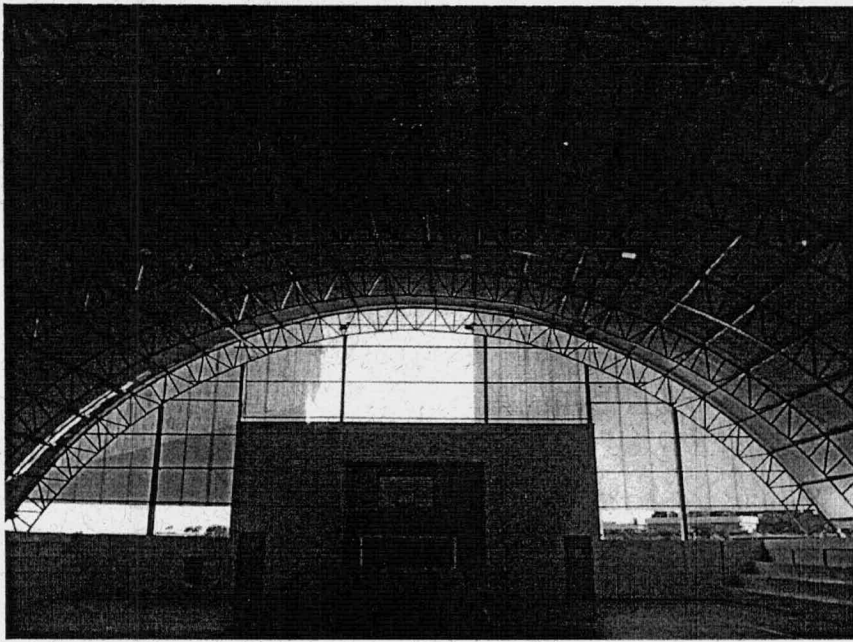

*[Handwritten signature]*

Para aquisição de materiais e equipamentos deverá ser confeccionada a tabela abaixo:

QTDE.	DESCRIÇÃO	PÇO. UNIT.	PREÇO TOTAL
12	Telhas Translúcidas Pp Onda Baixa - 6,0 X 1,10 M Pacote com 5	183,00	2196,00
01	Parafuso Auto Brocante 3/16 x 3/4 pacote com 1000	150,00	150,00
01	Mão de obra de instalação		5220,00
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.556,00</b>

Sem mais para o momento, aguardo orientações.

Atenciosamente,



Milton Cesar de Brito

Engenheiro Civil / Coordenador de Almoarifado, Manutenção, Frota e Patrimônio  
IFSP - Câmpus Votuporanga



Memo. N° 004/2017 Coordenação de Curso ADS– VTP

Votuporanga, 04 de Dezembro de 2017

À

Presidência do Conselho de Câmpus

**Assunto: Solicitação de Substituição das Lousas dos Laboratórios de Informática do Bloco D.**

O campus de Votuporanga do IFSP possui oito (8) laboratórios de informática localizados no bloco D que são utilizados por todos os cursos que ofertam disciplinas da área de informática. Cada laboratório possui uma lousa (quadro branco) em que os professores a utiliza em conjunto com os *data shows* para transmitirem conhecimento aos alunos. Essas lousas foram instaladas quando da inauguração dos laboratórios.

Entretanto, com o passar do tempo, o material que reveste as lousas e que permite que sejam apagadas e escritas novamente se desgastou redundando na impossibilidade de escrever sobre elas. O que se tem lá, agora, é um quadro branco em que pincel não consegue escrever, pois o quadro é um imenso borrão. Quando se tenta apagar a tentativa de escrita, o que ocorre é o aumento do borrão, tornando impraticável o uso das lousas. Hoje, elas, que se encontram nos laboratórios de informática do bloco D, estão sem finalidade devido à impossibilidade de apagar o que está escrito. Seu estado é precário.

Considerando o problema que temos com os quadros brancos, venho solicitar sua substituição. São 8 lousas localizadas nos laboratórios D002, D003, D006,



D007, D008, D009, D010 e D011. Peço que avalie e decida o mais breve possível, dada a precariedade em que se encontram as lousas e a urgência em trocá-las.

Por último, lembro, novamente, que os laboratórios são de uso coletivo. Todos os cursos que ofertam disciplinas de informática, fazem uso deles. Destarte, a substituição deles atenderia a todo câmpus.

Cordialmente,




Evandro de Araújo Jardim

Coordenador do curso superior em Tecnologia de  
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

**Evandro de Araújo Jardim**  
Coordenador do Curso de Análise e  
Desenvolvimento de Sistemas  
R.G.: 21.997.912-1  
IFSP / VTP





**INSTITUTO FEDERAL**

São Paulo

Campus Votuporanga

Memo.: 43/ 2017 CBI-VTP

Votuporanga, 1º de Dezembro de 2017.

Ao Presidente do ConCam – IFSP Câmpus Votuporanga

**Assunto: Solicita-se alteração na ordem de prioridade para aquisição de material permanente da Biblioteca via SRP**

1. Venho por meio deste memorando encaminhar solicitação com demanda de aquisição de materiais permanentes, conforme previstas na SRP 09/2017.
2. Objeto: aquisição de material permanente, no caso, mobiliário em geral, para suprir as demandas atuais e a curto prazo da Coordenadoria de Biblioteca.
3. Objetivo: aquisição de material permanente para garantir as condições mínimas para guarda correta de materiais bibliográficos (livros em geral) considerados bens permanente.
4. Justificativa: a seguir segue a justificativa para os itens solicitados contidos na SRP:
  - a) **Bibliocanto sinalizador:** devido a aquisição e da entrega de livros que tem ocorrido durante esse semestre, bem como pelas doações com vários exemplares que a Biblioteca recebeu durante o ano, torna-se essencial o uso de bibliocantos para a organização dos livros dispostos nas estantes. Destaca-se que o adequado posicionamento dos livros nas estantes, auxiliado pelo bibliocanto, contribui para sua conservação ao longo do tempo. Salienta-se que apenas no que se refere a livros, a Biblioteca aumentou seu acervo, como descrito:
    - Doação: a Biblioteca recebeu por doação em torno de 1500 exemplares somente em 2017;
    - Aquisição 2017: até o momento a Biblioteca recebeu em torno de 450 exemplares, com previsão de entrega de outras 1300 unidades;
    - 2018: com a previsão orçamentária de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a Biblioteca tem como previsão a aquisição de aproximadamente 1600 (mil e seiscentos) exemplares em livros;
    - 2018: previsão de mil exemplares em doações diversas.Atualmente a Biblioteca possui 200 bibliocantos para um acervo de 7.500 (sete mil e quinhentos) exemplares, ocorrendo a falta do item para organização dos livros nas estantes. Com a aquisição de livros prevista para 2018 e doações contínuas que a Biblioteca recebe, a estimativa do acervo para 2018 é de aproximadamente 12.500 (doze mil e quinhentos) exemplares. Salienta-se que dependendo do tipo de material utilizado para a confecção dos livros, como formato, quantidade de páginas, tipo de papel e suas diferentes gramaturas, utiliza-se mais de um bibliocanto por prateleira. Solicitamos portanto, a aquisição de no mínimo 300 unidades para uso imediato e para suprir as aquisições que ocorrerão no primeiro semestre de 2018.


b) **Estantes dupla face com 10 prateleiras:** para cada prateleira, coloca-se em média 35 livros, assim, num acervo de aproximadamente dez mil unidades (quantidade essa que o acervo terá ao finalizar as entregas da aquisição referente a 2017 e cadastros das recentes doações recebidas), faz-se necessário no mínimo 28 (vinte e oito) estantes para suprir o crescimento do acervo. A Biblioteca atualmente possui 29 unidades, porém, cada estante armazena em média 350 (trezentos e cinquenta) exemplares e, há a estimativa de crescimento do acervo para 2018 de outros 2.600 (dois mil e seiscentos) exemplares. Mediante o exposto, a aquisição de 6 (seis) estantes será fundamental para o armazenamento dessas obras, uma vez que 7 (sete) estantes armazenam em média 2.450 (dois mil quatrocentos e cinquenta) exemplares.

5. Segue tabela com as especificações mínimas dos materiais quantificados na SRP 09/2017, e seus respectivos valores:

SRP N°	Nome da SRP	Item	Descrição Sumária	Qtde	Valor de Referência ou Valor Licitado	Valor total
09/2016	Mobiliário em Geral	20	Bibliocanto sinalizador: Confeccionado em chapa de aço carbono SAE 1010 nº 18 (1,20mm). Dobrado em forma de "L"	300	30,99	9297,00
09/2016	Mobiliário em Geral	42	Estantes dupla face com 10 prateleiras: confeccionado em aço carbono SAE contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação confeccionadas em chapa nº 16 (1,50mm) com altura de 2000mm, permitindo o encaixe das bandejas em passos de 60mm pelos sistema de cremalheira: COR BEGE	6	620,00	3700,00
<b>Valor total dos itens</b>						<b>12.997,00</b>

6. Informo que essa solicitação está como prioridade 20, dentre os processos aprovados pelo Concam, constando 12 unidades de estante dupla face e outros itens não solicitados neste documento.
7. Caso o conselho considere que apenas parte dessa solicitação possa ser atendida, os materiais serão utilizados de forma imediata.

Respeitosamente,



Daniele Spadotto Sperandio  
 Coordenadora da Biblioteca  
 Bibliotecária-Documentalista  
 IFSP/Câmpus Votuporanga